

DIGITÁLNY TERMOSTAT PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE

- udržiavanie min. teploty podlahy
- stráženie max. teploty podlahy
- PI regulácia a predvídatelný systém
- záloha pri výpadku napäťia > 100 hodín
- montáž priamo na inštalačné krabice
- podsvietený prehľadný displej
- vrátane externého snímača



POPIS

PT713-El je digitálny termostat s priestorovým podlahovým snímačom navrhnutý špeciálne pre ovládanie elektrického podlahového vykurovania. Vďaka kombinácii vnútorného a vonkajšieho snímača umožňuje regulovať (nastavenie pozri str. 7):

- 1) teplotu miestnosti** (vnútorný snímač) - požadujeme komfortnú teplotu v miestnosti;
(vonkajší snímač) - požadujeme komfortnú teplotu v miestnosti, externý snímač umiestníme na vhodné miesto, kde nedochádza ku skresleniu nameraných teplôt;

- 2) teplotu podlahy** (vonkajší snímač) - vhodné napr. pre kúpeľne, kde si prajeme mať teplú podlahu nezávisle na teplote v miestnosti;

- 3) kombinovane** (obidva snímače) - vnútorný snímač sníma teplotu v miestnosti a vonkajší stráži maximálnu teplotu podlahy, požadujeme komfortnú teplotu v miestnosti, ale zároveň strážime teplotu podlahy (vhodné pre drevné a laminátové podlahy).

Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž do inštalačných krabíc KU/KP68 so systémom PLUG-IN, možnosť nastavenia 9 týždenných programov s 6 teplotnými zmenami na deň, voľba typu regulácie (str. 6) a ďalšie funkcie pre efektívnu reguláciu podlahovým kúrením.

MONTÁŽ A UMIESTNENIE

Termostat inštalujte na vhodné miesto (do výšky min. 1.2-1.5 m nad podlahou) tam, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého/ chladného vzduchu, slnečným žiareniom a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. V miestach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa) dbajte na platné normy a inštalujte termostat čo najďalej od vane, sprchy a umývadla.

Externý podlahový snímač (typ CT04-10k, CYXY 2 x 0.5 mm, 10 kΩ, dĺžka 3 m, plastové púzdro PVC) musí byť umiestnený v ohybnej plastovej trubici zapustenej v podlahe, čo najbližšie k povrchu. Trubica musí byť utesnená a chránená proti zatečeniu stavebných hmôt tak, aby bolo možné podlahový snímač prípadne ľahko vymeniť. Nesmie byť vedený súbežne so silovými vodičmi. Môže byť predĺžené na dĺžku max. 30 metrov.


Montáž môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!

Montáž musí byť vykonávaná bez napäťia!


- 1) Vypnite hlavný istič;
- 2) Uistite sa, že inštalačná krabica je usadená rovnobežne so stenou;
- 3) Oddelte silovú časť termostatu od mikroprocesorovej (hlavnej) časti, pozri obr.1;
- 4) Zo zadnej časti termostatu vysuňte spojovacie svorky pozri obr.2;
- 5) Na svorky pripojte vodiče podľa schémy zapojenia pozri str.3 a obr.3;
- 6) Zasuňte svorky do svoriek termostatu a pripovnite silovú časť do inštalačnej krabice pozri obr.4,5;
- 7) Konektor hlavnej časti zasuňte do silovej časti a zatlačte, kovové pružiny musia zapadnúť do určených otvorov pozri obr.6,7;
- 8) Zapnite hlavný istič a termostat je pripravený na použitie. Podsvietenie LCD začne byť aktívne až po dobití zálohovacích akumulátorov (do cca 24 hodín)
- 9) Podľa typu záťaže nastavte konštantu 9 (str.8), inak môže dôjsť k nepresnému zobrazeniu aktuálnej teploty.

Pozn.: po zapojení odporúčame otestovať správne pripojenie, pozri Funkcia TEST (str.10).


Schéma zapojenia:

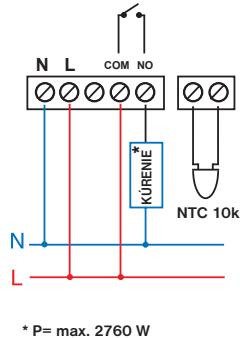

Pri využívaní nízkej tarify

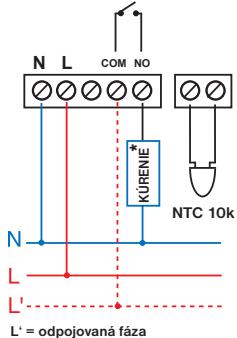

Obr.1

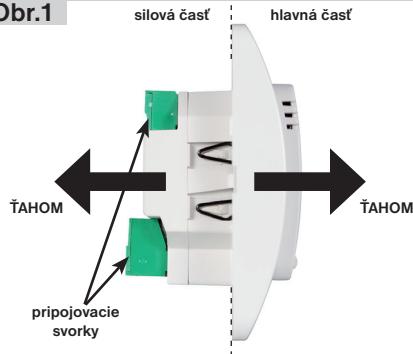


Obr.2




TAHOM vysuňte pripojovacie svorky

Obr.3

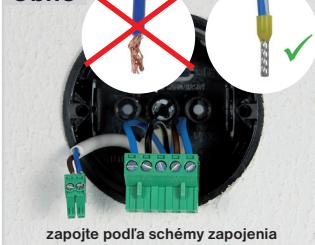

zapojte podľa schémy zapojenia

Obr.4

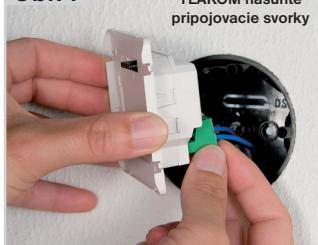

TLAKOM nasuňte pripojovacie svorky

Obr.5



priskrutkujte silovú časť do inštalačnej krabice

Obr.6



konektor a otvory pre kovové pružiny

Obr.7



TLAKOM
nasuňte
hlavnú časť
na silovú


ZÁLOŽNÉ BATÉRIE (NiMH):

termostat je vybavený záložnými batériami. Doba nabíjania batérií je cca 24 hodín. Pri výpadku napájania dôjde k automatickej prevádzke na zálohovacej batérii (relé je vo vypnutom stave). Na čas viac ako 100 hodín je uchovaný reálny čas, nastavené programy sú uchované trvalo v pamäti E-EPROM. Po obnovení napájania sa termostat vráti do posledného zvoleného režimu.

Po prvom zapojení termostatu je doba dobitia zálohovacej batérie cca 24 hodín!


SYSTÉM PLUG-IN = rýchla a prehľadná montáž, termostat je rozdelený na silovú časť a mikroprocesorovú hlavnú časť, ktorá sa spojí jednoduchým zasunutím spojovacích svorkiek. Do svorkiek silovej časti sa pripoja prívodné vodiče (prip. externý snímač) a upevní sa do inštalačnej krabice, potom stačí hlavnú časť nasunúť na silovú a montáž je hotová.

POPIS LCD

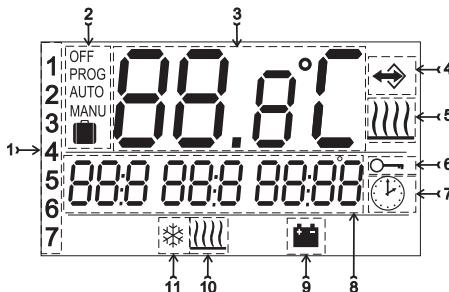

- 1, Aktuálny deň (v režime PROG výber počtu dní pre naprogramovanie)
- 2, Prevádzkové režimy
OFF/PROG/AUTO/MANU/ DOVOLENKA
- 3, Aktuálna teplota v miestnosti
- 4, Indikácia merania teploty v miestnosti podľa externého snímača
- 5, Indikácia zapnutia kúrenia
- 6, Indikácia uzamknutia tlačidiel
- 7, Indikácia režimu CLOC (nastavenie aktuálneho dňa a času)
- 8, Zobrazenie požadovanej teploty a aktuálneho času/ výpis prevádzkových režimov (tento riadok je podrobne vysvetlený pri každom režime)
- 9, Indikácia napájania z akumulátorov (pokiaľ dojde k výpadku napájania 230 VAC/50Hz, funkčná až po 1 dni prevádzky, kedy dojde k nabitiu zálohovacích akumulátorov!)
- 10, Indikácia nastavenia externého snímača ako podlahového
- 11, Nezámrzová teplota 3°C

POPIS OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL

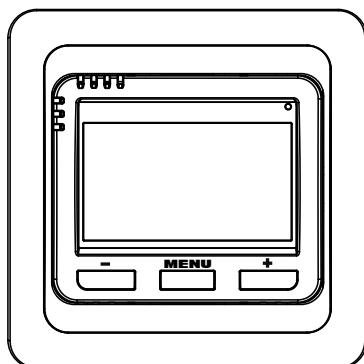

tl. **[MENU]** :

krátke stlačenie = vstup do hlavného menu

a potvrdenie (ENTER)

dlhé stlačenie (cca 3s) = späť z aktuálneho režimu

tl. **[+ / -]** :

v základnom režime = vstup do info (pozri str.9)

v hlavnom menu = listovanie a nastavenie

aktuálnych hodnôt

súčasné stlačenie tl. [MENU] a tl. [-] (v základnom režime) = uzamknutie kláves

súčasné stlačenie tl. [MENU] a tl. [+] (v základnom režime) = odomknutie kláves

súčasné stlačenie tl. [MENU] a tl. [+ / -] (v hlavnom menu) = návrat do základného režimu

Pozn.: prvým stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa najskôr aktivuje podsvietenie LCD!


PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Prvým stlačením ktoréhokoľvek tlačidla dôjde k aktivácii podsvietenia displeja (pokiaľ podsvietenie nie je funkčné, nie sú dobité akumulátory a je nutné termostat nechať nabíjať cca 1 deň). Ďalším krátkym stlačením tl. **MENU** vstúpite do hlavného menu, kde je možný výber prevádzkových režimov.

AUTO

Termostat pracuje podľa nastaveného týždenného programu.


Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **AUTO**, potvrďte tl. **MENU**.



MANU (z výroby nastavená na 21°C)

Termostat pracuje podľa manuálne nastavenej teploty, tá bude konštantná až do ďalšej ručnej zmeny.

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **MANU**, potvrďte tl. **MENU**.



OFF

Termostat je vypnutý až do ďalšej ručnej zmeny režimu.

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **OFF**, potvrďte tl. **MENU**. Nezámrazový režim je stále aktívny!



DOVOLENKA


Termostat udržiava nastavenú teplotu do daného času a dátumu. Po uplynutí nastavenej doby sa vráti automaticky späť do skôr nastaveného režimu AUTO alebo MANU.

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **AUTO** alebo **MANU**, potvrďte tl. **MENU**.

Znova stlačte tl. **MENU** a tl. **+ / -** vyberte režim **■**, potvrďte tl. **MENU**.

Na LCD bliká údaj o teplote, tl. **+ / -** nastavte požadovanú teplotu a potvrďte tl. **MENU**, ďalej nastavte hodinu, minúty, deň, mesiac a rok konca dovolenky, každé nastavenie potvrďte tl. **MENU**. Po nastavení dôjde k automatickému prechodu do režimu DOVOLENKA do 1 minúty!

Na LCD sa zobrazuje dátum konca dovolenky!




CLOC

Nastavenie aktuálneho dňa a času.

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim CLOC, potvrd'te tl. **MENU**;

Na LCD bliká údaj o aktuálnych hodinách, tl. **+ / -** nastavte aktuálnu hodinu a potvrd'te tl. **MENU**, postupne nastavte minúty a sekundy, ďalej sa objaví údaj o aktuálnom dni, opäť tl. **+ / -** aktuálny deň, mesiac a rok. Každé nastavenie potvrd'te tl. **MENU**.



PROG

Nastavenie týždenných programov (k dispozícii je 9 týždenných programov so 6-imi zmenami na deň).

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **PROG**, potvrd'te tl. **MENU**;


na LCD bliká **P1** (prvý týždenný program), potvrd'te tl. **MENU**;

na LCD bliká počet dní pre naprogramovanie, tl. **+ / -** vyberte jednu z možností (je možné programovať deň po dni, alebo Po-Pia, So-Ne a Po-Ne) a potvrd'te tl. **MENU**;

na LCD sa zobrazí **U1** pre nastavenie 1. teplotnej zmeny. tl. **+ / -** nastavte teplotu a potvrd'te tl. **MENU**;

tl. **+ / -** nastavte čas zopnutia a opäť potvrd'te tl. **MENU**;

na LCD sa objaví **U2** pre nastavenie 2.teplotnej zmeny. Postupujte rovnakým spôsobom ako pri 1. teplotnej zmene. Takto je možné nastaviť až 6 teplotných zmien na deň. Pre návrat do základného režimu stlačte súčasne tl. **MENU** a tl. **+ / -**.

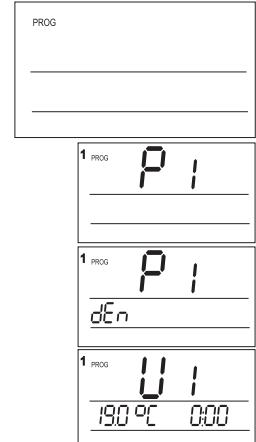


VOĽBA PÁRNY/NEPÁRNY TÝŽDEŇ

Posledné 2 programy (PU=párny, PL=nepárny) sú vyhradené pre nastavenie programu pre párny a nepárny týždeň. Vhodné pre prevádzku na smeny, kedy požadujeme každý týždeň iný teplotný program. Ak túto funkciu aktivujeme (pozri str. 10), budú sa programy PU a PL automaticky striedať každý týždeň.

CONST

Nastavenie parametrov regulácie.

Stlačte tl. **MENU** a vyberte tl. **+ / -** režim **CONST**, potvrd'te tl. **MENU**, na LCD sa zobrazí 1. parameter.



1 VOĽBA PI REGULÁCIE ALEBO HYSTERÉZY

Tl. **+ / -** vyberte typ regulácie a potvrd'te tl. **MENU**.

Pri zvolení PI regulácie sa automaticky preskočí konštantu 2 a objavia sa konštandy 3,4,5 ktoré súvisia s nastavením PI regulácie.



Po voľbe hysterézy možno nastaviť hodnoty **od 0.1 do 6°C**. Napr. pokiaľ je hysteréza 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne pri 20°C a znova zopne pri 19°C.



2 MINIMÁLNA DOBA ZAPNUTIA PRI HYSTERÉZE

Iba pri CONST1 = hysteréza. Minimálna doba zapnutia vykurovacieho zariadenia v minútach. Možno voliť v rozsahu **1 až 5 minút**.

Tl. **[+ / -]** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.




3 ČASOVÝ ÚSEK PI REGULÁCIE

Možno voliť v rozsahu **5 až 20 minút**. Veľkosť tohto úseku je daná teplotou zotrvačnosťou miestnosti.

Optimálne nastavenie pre podlahové kúrenie je 10-15 minút.


Tl. **[+ / -]** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.



4 MINIMÁLNA DOBA VYKUROVACIEHO ZARIADENIA PRI PI REGULÁCII

Možno voliť v rozsahu **1 až 5 minút**. Nastavenie je dané typom vykurovacieho systému a je závislé na voľbe časového úseku PI regulácie. Optimálne nastavenie pre podlahové kúrenie je 4 minuty.

Tl. **[+ / -]** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.




5 PÁSMO PROPORCIONALITY PRI PI REGULÁCII

Tento údaj určuje, od akej hodnoty začne fungovať PI regulácia. Napr. požadovaná teplota je 22°C a pásmo proporcionality je 1.5 °C. Potom do 20.5 °C bude zdroj kúriť naplno a po dosiahnutí tejto hodnoty začne fungovať PI regulácia.

Pásma proporcionality je možné nastaviť **od 1 do 3°C**.

Tl. **[+ / -]** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.



6 VOLBA EXTERNÉHO SNÍMAČA

Výberu externého snímača vykonáme podľa typu regulácie:

- 1, regulácia podľa teploty v miestnosti** - snímač je umiestnený v priestore (voľba ---)
- 2, regulácia podľa teploty podlahy** - snímač je umiestnený v podlahe (voľba ---)
- 3, stráženie max. teploty podlahy** - snímač je umiestnený v podlahe (voľba 15 až 99.5°C)

Zvoľte tl. **[+ / -]** podľa typu použitia a potvrďte tl. **MENU**.

EXTERNÝ SNÍMAČ AKO PRIESTOROVÝ:

- ak je pripojený externý snímač, meria teplotu tam, kde je snímač umiestnený (vhodné napr. pre kúpeľne, kde si prajeme mať tepľú podlahu nezávisle na teplote v miestnosti);



Takto použitý snímač je indikovaný na LCD znakom .

EXTERNÝ SNÍMAČ AKO PODLAHOVÝ (NASTAVUJEME MAXIMÁLNU TEPLOTU PODLAHY):

- 15...99.5°C** ak je pripojený externý snímač, stráži teplotu podlahy, nastavuje sa max. povolená teplota pre podlahové kúrenie (regulujeme podľa teploty v miestnosti, ale zároveň strážime teplotu podlahy).



Snímač podlahový (strážiaci) je indikovaný na LCD znakom .

Pri prekročení nastavenej hranicnej teploty dôjde k vypnutiu termostatu bez ohľadu na teplotu v miestnosti a na LCD sa objaví nápis **StOP**. K opäťovnému zopnutiu vykurovacieho zariadenia dôjde pri poklesе teploty na vonkajšom snímači o 0.5°C. Pokial snímač nie je pripojený alebo je zlý, objaví sa na LCD chyba **C2.Err**.

Po pripojení externého snímača je NUTNÉ vykonať RESET (viď konštanta 13)!

7 MINIMÁLNA TEPLOTA PODLAHOVÉHO KURENIA


Toto nastavenie je možné iba v prípade pripojeného externého snímača a zvolenej funkcie „**Externý snímač ako podlahový**“. Určuje časový úsek, po ktorom má byť udržiavaná minimálna teplota podlahy. Tým je možné udržať príjemnú teplotu podlahy v nastavenom čase. Pri poklesu teploty pod danú hranicu dôjde k automatickému vykúreniu na minimálnu teplotu podlahy.

Tl. **+ / -** nastavte **začiatok časového úseku pre udržiavanie min. teploty podlahy** a potvrďte tl. **MENU**.

Tl. **+ / -** nastavte **koniec časového úseku pre udržiavanie min. teploty podlahy** a potvrďte tl. **MENU**.

Tl. **+ / -** nastavte **hodnotu minimálnej teploty podlahy**, potvrďte tl. **MENU**.


Pozn.: na príklade je znázornené nastavenie, kde teplota podlahy nesmie klesnúť pod 10°C po celý deň.

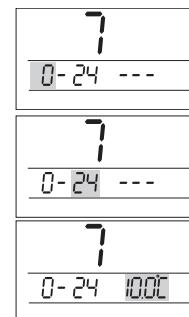

8 KOREKCIJA AKTUÁLNEJ TEPLITRY (vnútorného snímača)

Slúži pre korekciu teploty meranej termostatom. Nastavenie je nutné vykonávať až po 12-tich hodinách prevádzky, keď dôjde k ustáleniu teploty vnútorného snímača. Zmerajte teplotu v miestnosti teplomerom, pokiaľ sa teplota bude líšiť od teploty na termostate, nastavte korekciu v rozmedzí **od -5°C do +5°C**.

Tl. **+ / -** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.



9 VOĽBA PRÍKONU PRIPOJENÉHO ZARIADENIA

Nastavujeme príkon pripojeného zariadenia vo wattoch. Možno voliť v rozsahu **0 až 2700 W** v krokoch 100W, maximálny možný výkon je 2760 W. Voľbou tejto konštanty dosiahneme presnejšiu reguláciu. Pre daný príkon prebieha automatická kalibrácia termostatu.

Tl. **+ / -** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.



Voľbu **0** použite pre zariadenie typu: kotol, termoelektrický ventil, stykač atď. (pre príkony menšie ako 100W).

10 CENA ZA kWh

Umožňuje nastaviť cenu za kWh v rozsahu **0.00 až 99.99**.

Podľa tejto ceny sa automaticky počíta celková spotreba v závislosti na prevádzkových hodinách termostatu (zobrazenie vid' str.10).

Tl. **+ / -** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.




11 VOĽBA FUNKCIE „OTVORENÉ OKNO“ (z výroby nastavená na 1.5°C)

0.2 až 5°C nastavujeme hodnotu, kedy má dôjsť k aktivácii funkcie „**OTVORENÉ OKNO**“. Pokiaľ do 2 minút poklesne aktuálna teplota o túto nastavenú hodnotu, termostat sa automaticky vypne.


---- funkcia NIE JE aktívna

Tl. **+ / -** nastavte príslušnú hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.



12 ZMENA LETNÝ/ZIMNÝ ČAS

Pokiaľ je zvolené A (ÁNO) tak dochádza k automatickej zmene LETNÉHO/ZIMNÉHO času podľa kalendára. Nemusíte strážiť kedy sa mení čas, termostat sa postará o automatické nastavenie času pre dané obdobie.



13 VERZIA FIRMWARU/OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Informatívny údaj o verzii firmwaru. Pokiaľ dlho stlačíte (cca na 3 s) tl. **A**, na LCD sa krátko objaví nápis **rESEt** a termostat sa vráti do továrenského nastavenia!



Režim CONST možno kedykoľvek opustiť súčasným stlačením tl. **MENU** a tl. **+** / **-** (návrat do základného režimu).


ĎALŠIE FUNKCIE

INFO

V základnom režime je možné zobraziť nasledujúce informácie, prípadne nastaviť ďalšie funkcie:

POŽADOVANÁ TEPLOTA

Stlačte tl. **+** / **-** v základnom režime na LCD sa objaví údaj o požadovanej teplote v aktuálnom prevádzkovom režime (možno meniť tl. **+** / **-**; v režime AUTO je zmena krátkodobá - trvá do ďalšej zmeny v programe; v režime MANU je trvalá);



Ďalším stlačením tl. **MENU** prejdite na ...

ČÍSLO ZVOLENÉHO PROGRAMU - iba v režime AUTO


Slúži pre rýchlu zmenu zvoleného programu v režime AUTO. Pokiaľ sú nastavené obidva programy P1 a P2 možno ich napr. po týždni meniť tl. **+** / **-**;



Ďalším stlačením tl. **MENU** prejdite na ...


LETNÝ REŽIM (z výroby -- = nie je aktívny)

V tomto režime nie je povolené zapnutie kúrenia. Využitie je predovšetkým v období leta, keď nie je nutné kúriť. Aktiváciu vykonáte tl. **+** / **-** a voľbou **A** (na LCD sa objaví nápis „**LETO**“); potvrďte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...



PREDČASNÉ ZAPNUTIE KÚRENIA - predvidavý systém (z výroby -- = nie je aktívny)

Táto funkcia Vám zaručí požadovanú teplotu v požadovanom čase. Termostat si behom dvoch dní prevádzky zistí tepelné konštanty miestnosti a potom spína kúrenie s požadovaným predstihom. Doba predčasného zapnutia je obmedzená na 2 hodiny. Aktiváciu vykonáte tl. **+** / **-** a voľbou **A**;




potvrďte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...

VOĽBA PÁRNY/NEPÁRNY TÝŽDEŇ (z výroby -- = nie je aktívny)

Táto funkcia je efektívna v prípade, že ste nastavili programy PU (párny týždeň) a PL (nepárny týždeň) pozri str.5. Pri zvolení tejto funkcie dojde k automatickému striedaniu nastavených programov každý týždeň. Využitie je zvlášť pri prevádzke na smeny, kedy každý týždeň požadujete iný teplotný režim. Aktiváciu vykonáte tl. **+ / -** a volbou **A**;


potvrdíte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...



HODINY PREVÁDZKY

Na LCD sa objaví údaj o hodinách prevádzky vykurovacieho zariadenia. Stlačením tl. **-** na 3s, možno počítadlo vynulovať;


potvrdíte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...



CELKOVÁ SPOTREBA

Zobrazí sa iba v prípade, že je nastavená CONST10 (cena za kW). Informatívny údaj o celkovej spotrebe pripojeného spotrebiča v kW (kilowatt). Max. zobrazenie 99.999 kW.


potvrdíte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...



CELKOVÁ CENA

Zobrazí sa iba v prípade, že je nastavená CONST10 (cena za kW). Informatívny údaj o celkovej cene za spotrebovanú energiu pripojeného spotrebiča. Max. zobrazenia 99.999.

potvrdíte stlačením tl. **MENU** a prejdete na ...




TEST

Na LCD sa objaví nápis **TEST**, ten je možné spustiť tl. **+ / -** (dôjde k niekoľkonásobnému zapnutiu/vypnutiu výstupného relé) na LCD test on/test off;

Odporučame použiť pri prvom použití termostatu pre overenie správneho pripojenia!

Ďalším stlačením tl. **MENU** sa objaví posledná informácia v prípade, že je pripojený externý snímač ako podlahový (strážiaci)...



AKTUÁLNA TEPLOTA PODLAHOVÉHO SNÍMAČA

Zobrazí sa iba v prípade, že je pripojený externý snímač ako podlahový (pozri CONST6). Na LCD sa objaví údaj o aktuálnej teplote podlahového snímača.



Pre návrat do základného režimu stlačte dlho (na cca 3 s) tl. **MENU** !

ZÁMOK

V základnom režime stlačte súčasne tl. **MENU** a tl. **-**, dôjde k zamknutiu (na LCD znak kľúča), odomknutie vykonajte súčasným stlačením tl. **MENU** a tl. **+**.

NEZÁMRZOVÝ REŽIM

Pokiaľ teplota v miestnosti klesne pod 3°C, dôjde k automatickému zapnutiu kúrenia (na LCD sa objaví symbol). Akonáhle teplota stúpne, vracia sa späť do nastaveného režimu.

PRÍKLAD NASTAVENIA PROGRAMU

tepl.úsek	U1 T [°C] t [hod]		U2 T [°C] t [hod]		U3 T [°C] t [hod]		U4 T [°C] t [hod]		U5 T [°C] t [hod]		U6 T [°C] t [hod]	
Po-Pia	23	6:00	19	9:00	21	13:00	23	16:00	25	18:00	19	22:00
So-Ne	23	8:00	20	11:00	23	15:00	19	21:00				


TABUĽKA VAŠICH PROGRAMOV

číslo programu	P1											
tepl.úsek	U1 T [°C] t [hod]		U2 T [°C] t [hod]		U3 T [°C] t [hod]		U4 T [°C] t [hod]		U5 T [°C] t [hod]		U6 T [°C] t [hod]	
Po-Pia												
So-Ne												

číslo programu	P2											
tepl.úsek	U1 T [°C] t [hod]		U2 T [°C] t [hod]		U3 T [°C] t [hod]		U4 T [°C] t [hod]		U5 T [°C] t [hod]		U6 T [°C] t [hod]	
Po-Pia												
So-Ne												

ZÁRUČNÝ LIST	
(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	dátum predaja:
pečiatka:	
kontroloval:	

Rozmery:

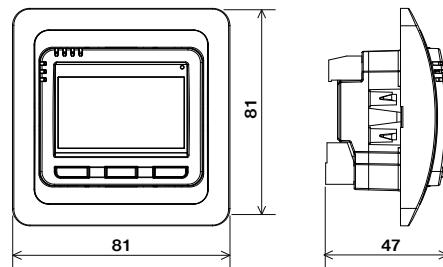

DIGITÁLNY TERMOSTAT PT713-EI

Slúži pre reguláciu elektrického podlahového kúrenia (vykurovacie káble, rohože, fólie). Umožňuje reguláciu podľa priestorovej teploty s možnosťou stráženia teploty podlahy. Termostat vyhodnocuje teplotný gradient miestnosti a vie určiť čas nevyhnutne nutný na dosiahnutie požadovanej teploty (funkcia „Predčasné zapnutie kúrenia“). Systém PI regulácie zaručuje nárast teploty a jej následné udržiavanie, pri optimálnej spotrebe energie.

Vlastnosti:

- ▶ 9 týždenných programov so 6-imi teplotnými zmenami na deň
- ▶ podsvietený displej
- ▶ výber typu regulácie PI regulácie alebo HYSTERÉZY
- ▶ nastavenie min. doby zapnutia zdroja tepla
- ▶ predvídatív systém (zaručuje určenú teplotu v požadovanom čase)
- ▶ prevádzkové režimy:
AUTO/MANU/OFF/DOVOLENKA
- ▶ nastavenie maximálnej hraničnej hodnoty teploty podlahy
- ▶ letný režim
- ▶ nastavenie minimálnej hraničnej hodnoty teploty podlahy s možnosťou určenia časového úseku, v ktorom má byť teplota udržovaná
- ▶ voľba párny/nepárný týždeň
- ▶ funkcia „otvorené okno“ (automatický útlm pri náhlom poklese teploty)
- ▶ rýchla zmena požadovanej teploty
- ▶ informácie o hodinách prevádzky
- ▶ funkcia TEST pre overenie správneho zapojenia
- ▶ detská poistka – uzamknutie tlačidiel
- ▶ záloha pri výpadku napäťia viac ako 100 hodín
- ▶ jednoduchá montáž systémom PLUG-IN

Technické parametre	
Napájanie	230 V AC / 50 Hz
Počet nastaviteľných teplôt	na každý deň 6 rôznych teplôt
Hysteréza	0.1 až 5°C
Minimalný program. čas	10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt	+3°C až 99.5°C
Nastavenie teplot	po 0.5°C
Minimalný indikačný skok	0.1°C
Presnosť merania	± 0.5°C
Zálohovacie akumulátory	na viac ako 100 hodín
Stupeň krytie	IP20
Trieda ochrany	II
Výstup	max.12A (bezpotenciálne kontakty)
Pracovná teplota	0°C až +40°C




Externý snímač:

JE SÚČASŤOU BALENIA

typ CT04-10k,
CYXY 2 x 0.5 mm,
10 kΩ, dĺžka 3 m,
plastové púzdro PVC

Porovnanie PI regulácie a hysterézy:

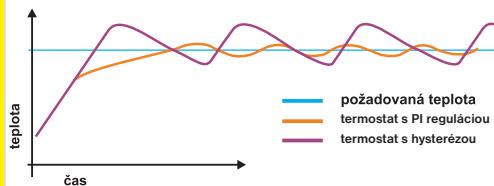

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok vrátane dokladu o kúpe na adresu výrobcu/distribútoru.

Záruka se nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom neodbornej inštalácie, zásahom do konštrukcie zariadenia.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sládová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

